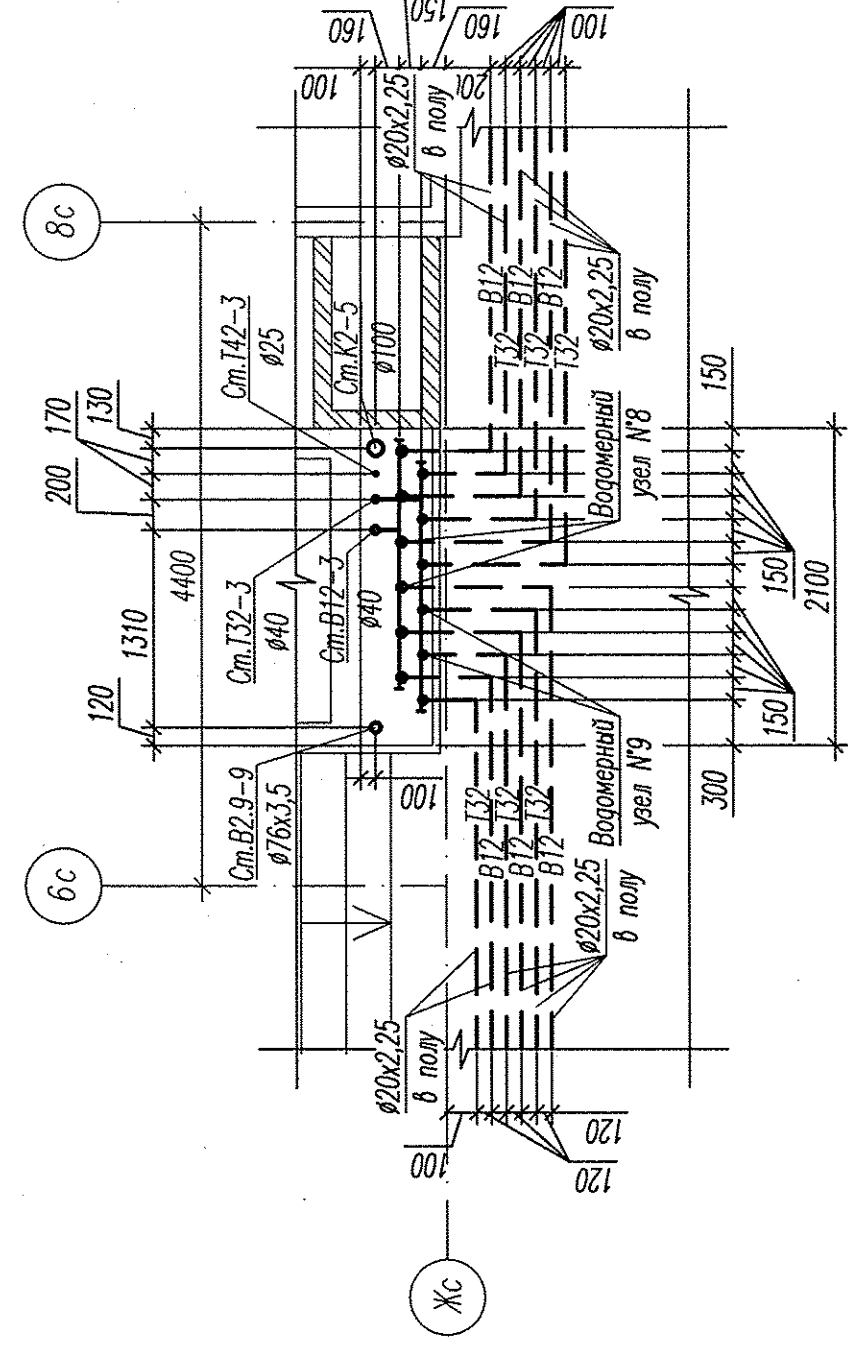






1. Стопок выполнен из трубе SKEN DN100 системы бесшумной канализации Ostendorf Skatex 4B.
2. В соответствии с «Техническими условиями на проектирование» в оборудовании предусматривается установка одного унитаза и одной раковины.
3. Приборы холодная и горячей воды, отходы от санитарно-технических приборов, не монтируемых в рамках данного проекта, закупаются.

[illegible]