



I-I

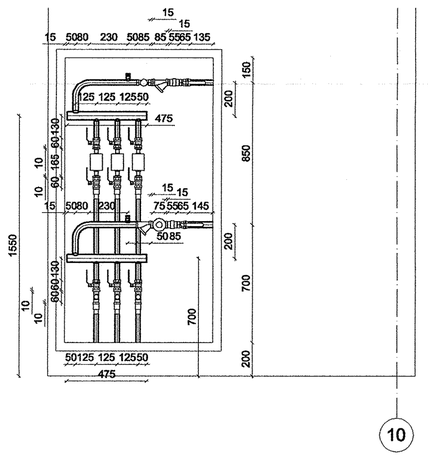


10


II-II



III-III




IV-IV



Д

V-V



Покрытие пола
Стяжка из ЦПР М50
Сетка 4 ВР1-200х200
Хомут монтажный
Труба Ø16х2
1 слой полиэтиленовой пленки
Утеплитель-экструдированный пенополистирол ТУ 2244-002-17953000-95 - 50мм
Ж/б плита - 200мм

1. Фиксация труб контура тёплого пола, выполняется монтажными хомутами к арматурной сеткой.
2. Шаг расстановки хомутов - 500мм.
3. В качестве "подложки" используется экструдированный пенополистирол ТУ 2244-002-17953000-95 - 50мм.

(1) - МВ126С.
(2) - Тип125Ф.
~~(3) - Регистр из 4-х гладких труб Ø25х3.2 по ГОСТ 3262-75* L=0.50 м.~~ 4.1

1. N - Настройка встроенной вентильной вставки.
2. От монолитных стен, ось трубы на 300мм.

						АКБ.120-03Б-ОВ			
4	2	-	183-11		02.12	Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первых этажах в границах улиц 8 Марта-Юлиуса Фучика-Чайковского в Чкаловском районе г. Екатеринбурга			
1	3	-	183-11		09.11				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Пусковой комплекс 3 Первый этап 20 этажная секция	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
ГАП		Чирков			07.11	План 3 этажа	ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС		
Гл.Спец.		Гущин			07.11				
Проверил		Гущин			07.11				
Разработал		Попов			07.11				

ОТДЕЛ ОВиТС | КОПИРОВАЛ | ФОРМАТ А2

СОГЛАСОВАНО
ВК Курчавова 07.11
ЭС Смирнова 07.11

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.