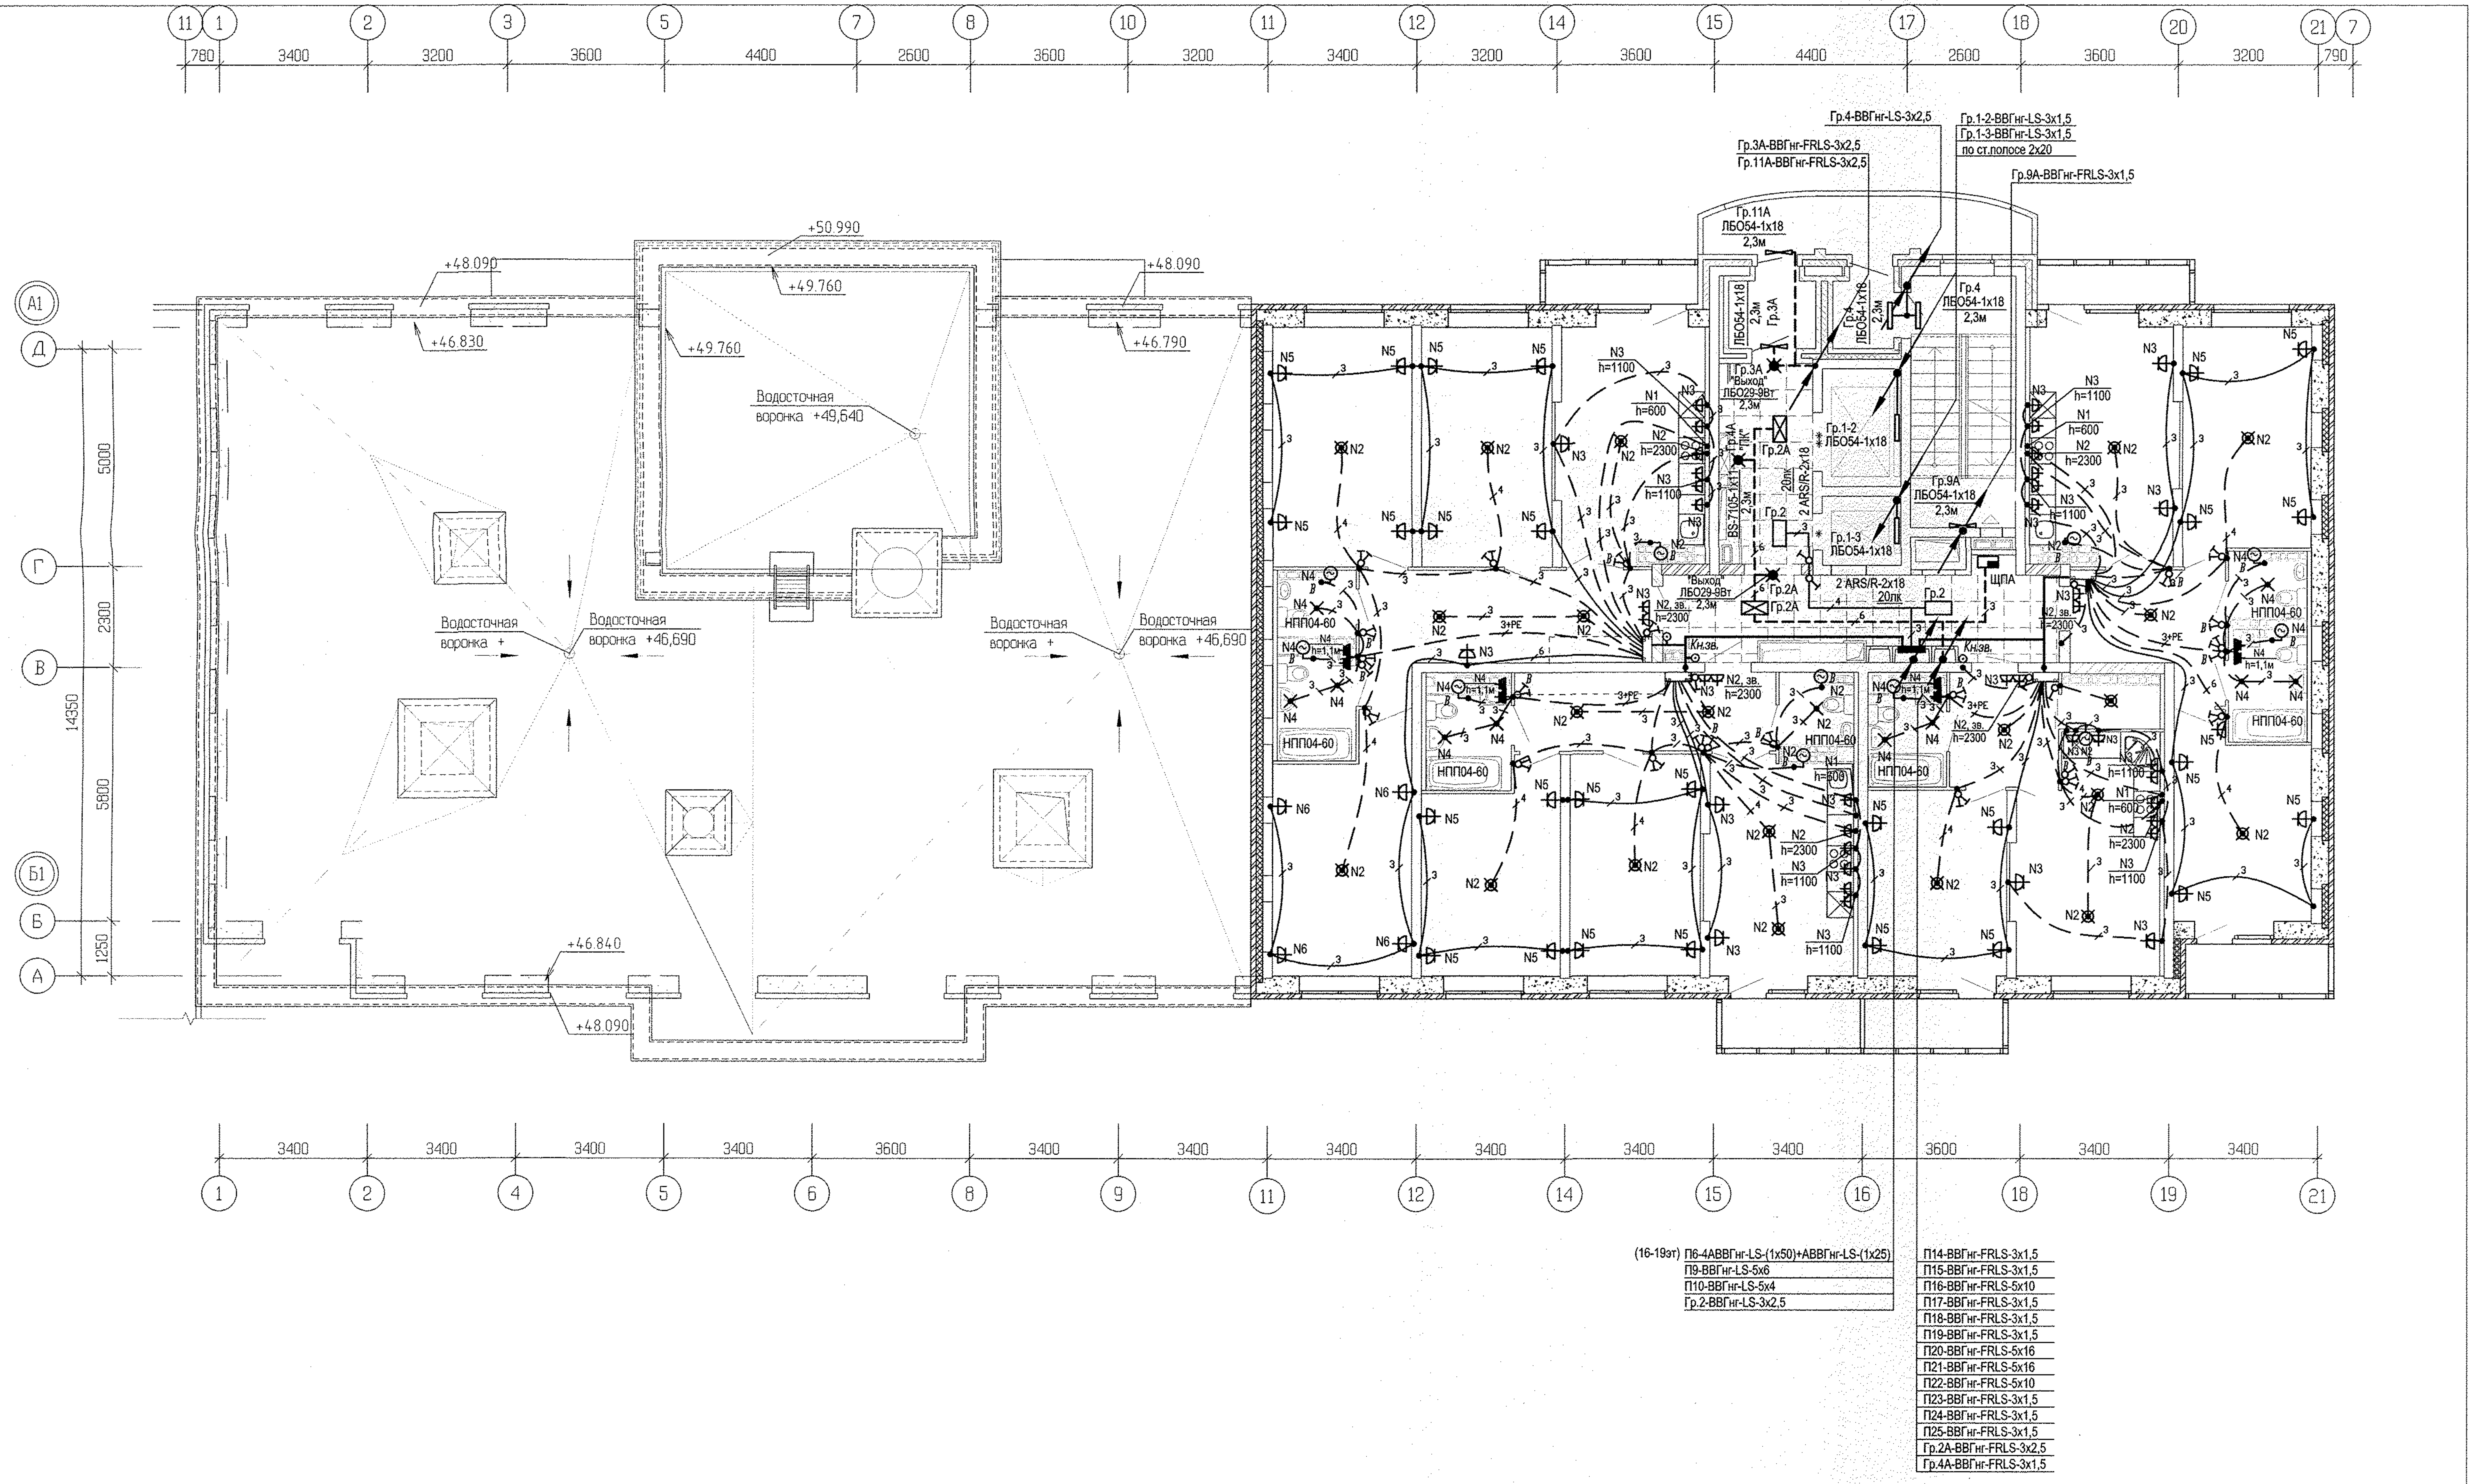

Примечание:

Прокладку кабеля от замоноличеной коробки к бытовым вентиляторам, устанавливаемых в вентблоках, выполнить в штробе.

Согласовано		
АР	Терновая	02.05.17
ОВ	Пашаева	02.05.17
ВК	Решетникова	02.05.17
СС	Бородина	02.05.17

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

2	–	Зам	340-17		16.10.17	АПУ.030-02Б-ЭЛ
1	1	–	322-17		22.09.17	Жилой комплекс со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, подземной, надземной автостоянками и трансформаторными подстанциями в квартале улиц Ирбитской-Раевского-Блюхера-Данилы Зверева в Кировском районе г. Екатеринбурга
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
Разработал		Карманова			02.05.17	II этап строительства. 16-20-этажная блок-секция
Гл.спец.		Багина			02.05.17	СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 22; ЛИСТОВ:
ГАП		Чирков			02.05.17	План 18 этажа. Расположение электрических сетей

ЗАО КОРПОРАЦИЯ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС

Копировал Формат А2