


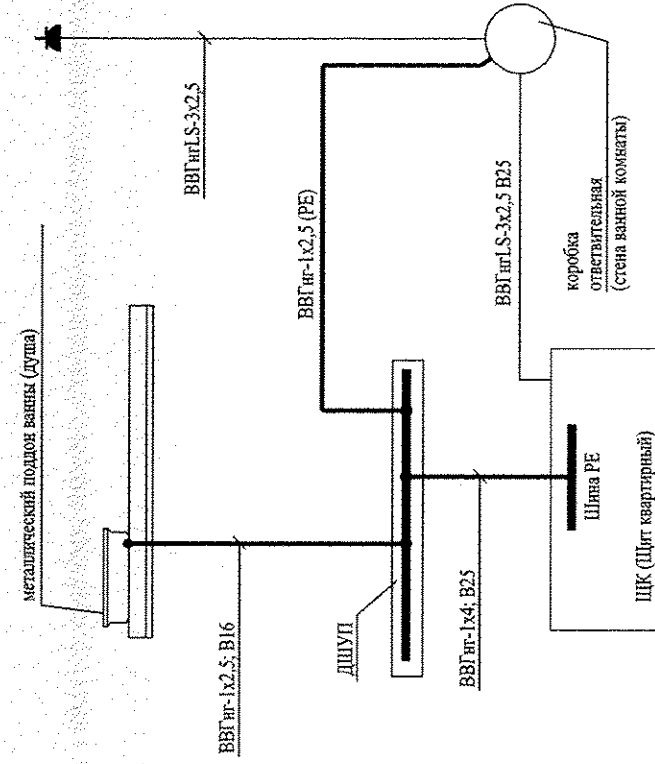

Инв. N подл.	Получен в г/м	Взам. инв. N

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

в ваннах, комнатах, квартирах выполнить дополнительно систему уравнивания потенциалов: для этого в каждой ванной комнате в зоне 3 установить коробку с медной заземляющей шиной на 8 присоединений (дшп), уравнивание потенциалов выполнить с помощью проводников уравнивания потенциалов – кабелем vpe-12x5 в изоляции желто-зеленого цвета от нулевой защитной шины РЕ квартирного щитка до дшп, проводники проложить скрыто в замоноличенной трубе совместно с сетями освещения, от дшп до металлических пластин, к которым соединяет корпус ванны, трубы холодного и горячего водоснабжения и приборы отопления (если есть), проводник уравнивания потенциалов проложить скрыто в подготовке пола в пвх трубах; присоединение должно быть надежным и обеспечивать непрерывность электрической цепи; элемент соединения запотопить компаундом или герметиком для достижения электрической изоляции, далее заштукатурить; такое присоединение, согласно ГОСТ 50571.15-97 п.526.3 и п.1.7.140 пвх седьмое издание, не требует доступа для проверки, испытания и обслуживания. Согласно п.1.7.140 пвх седьмое издание, не требуется эксплуатационных потребностей этих работ должно быть отражено в актах на выполнение работ.

[illegible]