
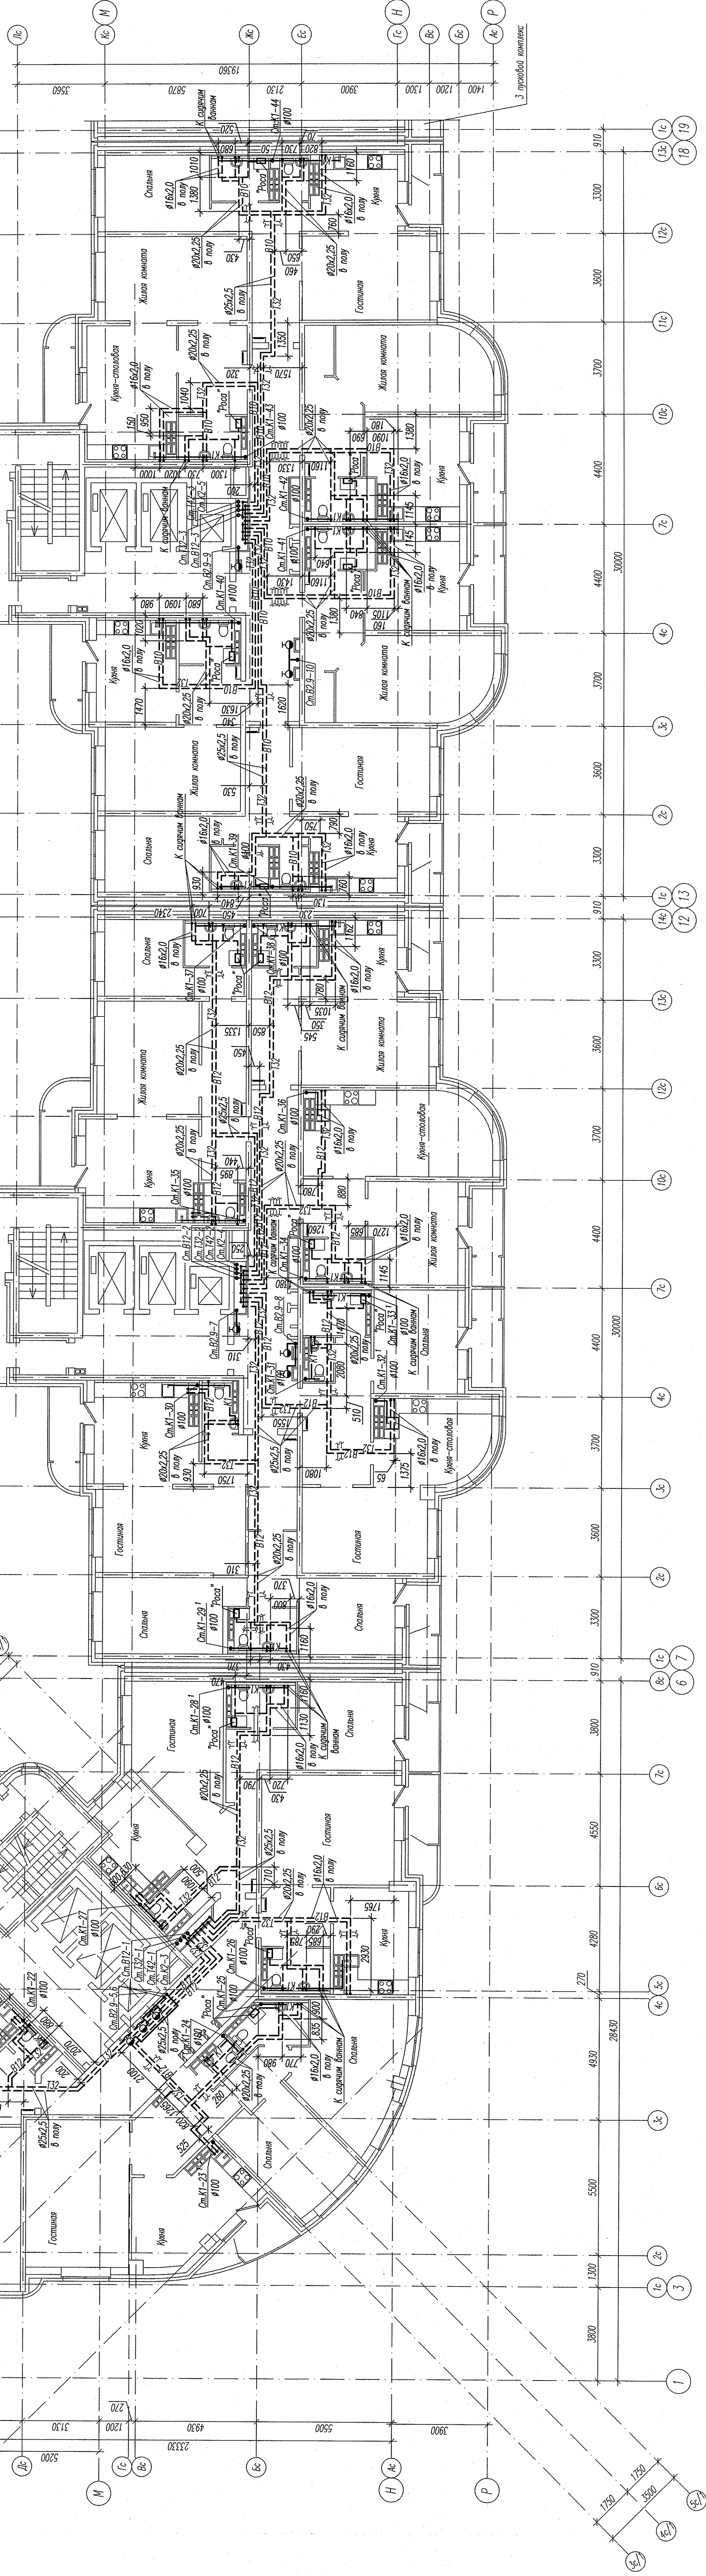
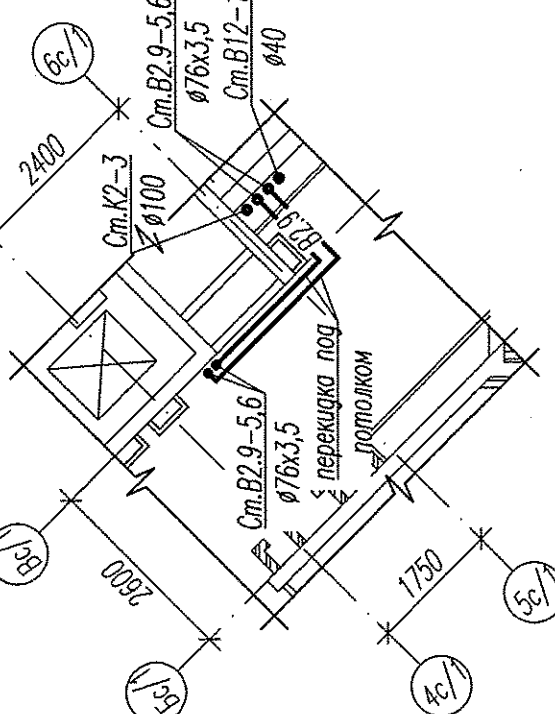


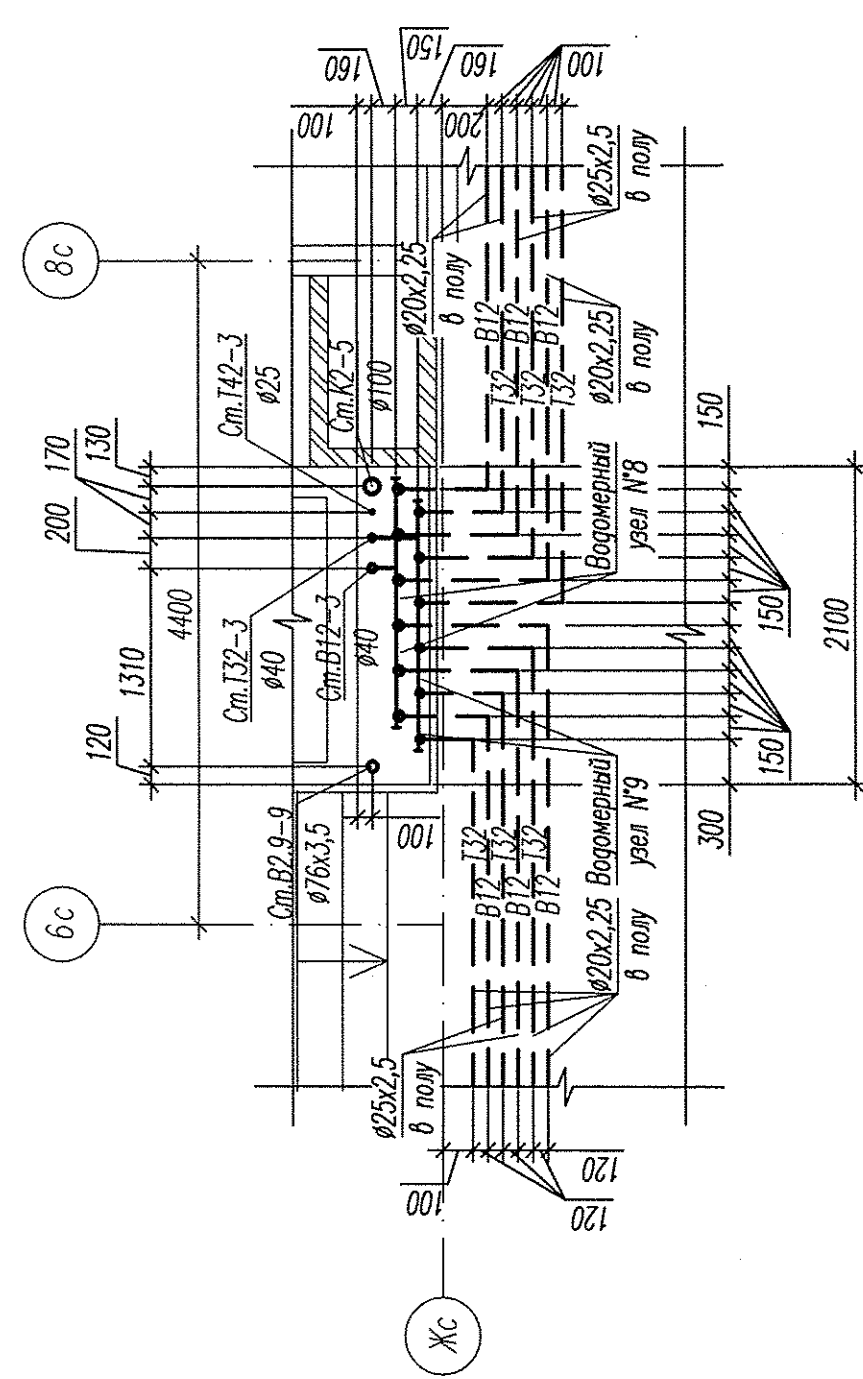

1. Список выполнен на прибор SREX DN100 системы бесшумной печати «Oleberg-Stulen AB».
2. В соответствии с Техническими условиями на проектирование¹ и программой предусматривается установка средства измерения и анализ данных.
3. Подборку материалов и горючей ваты, отбора от санитарно-технических приборов, не монтируемых в рамках данного проекта, исключать.

Qmnm 1.581