
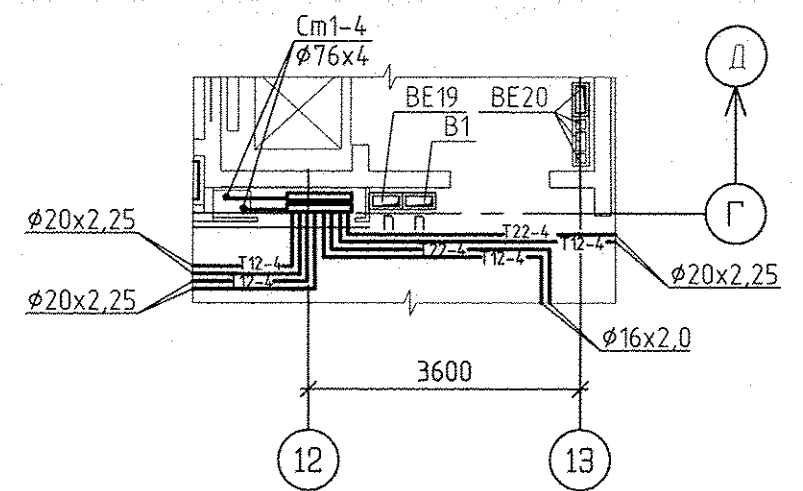
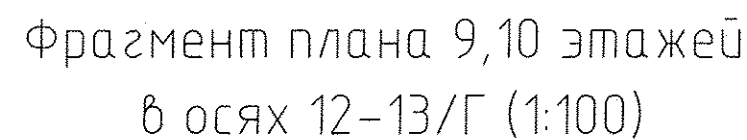
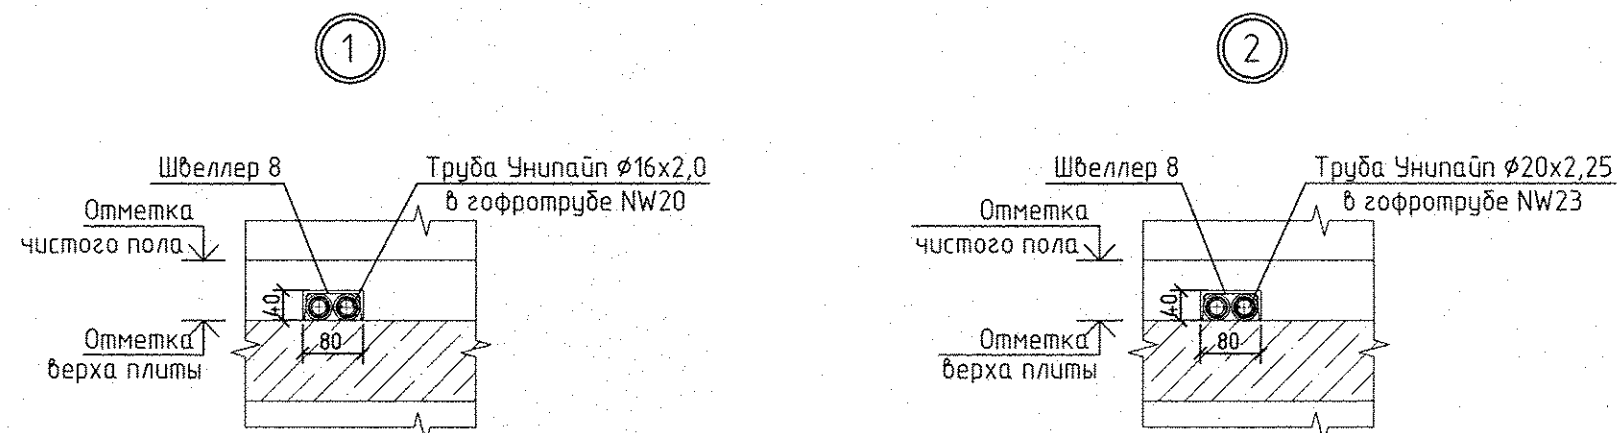


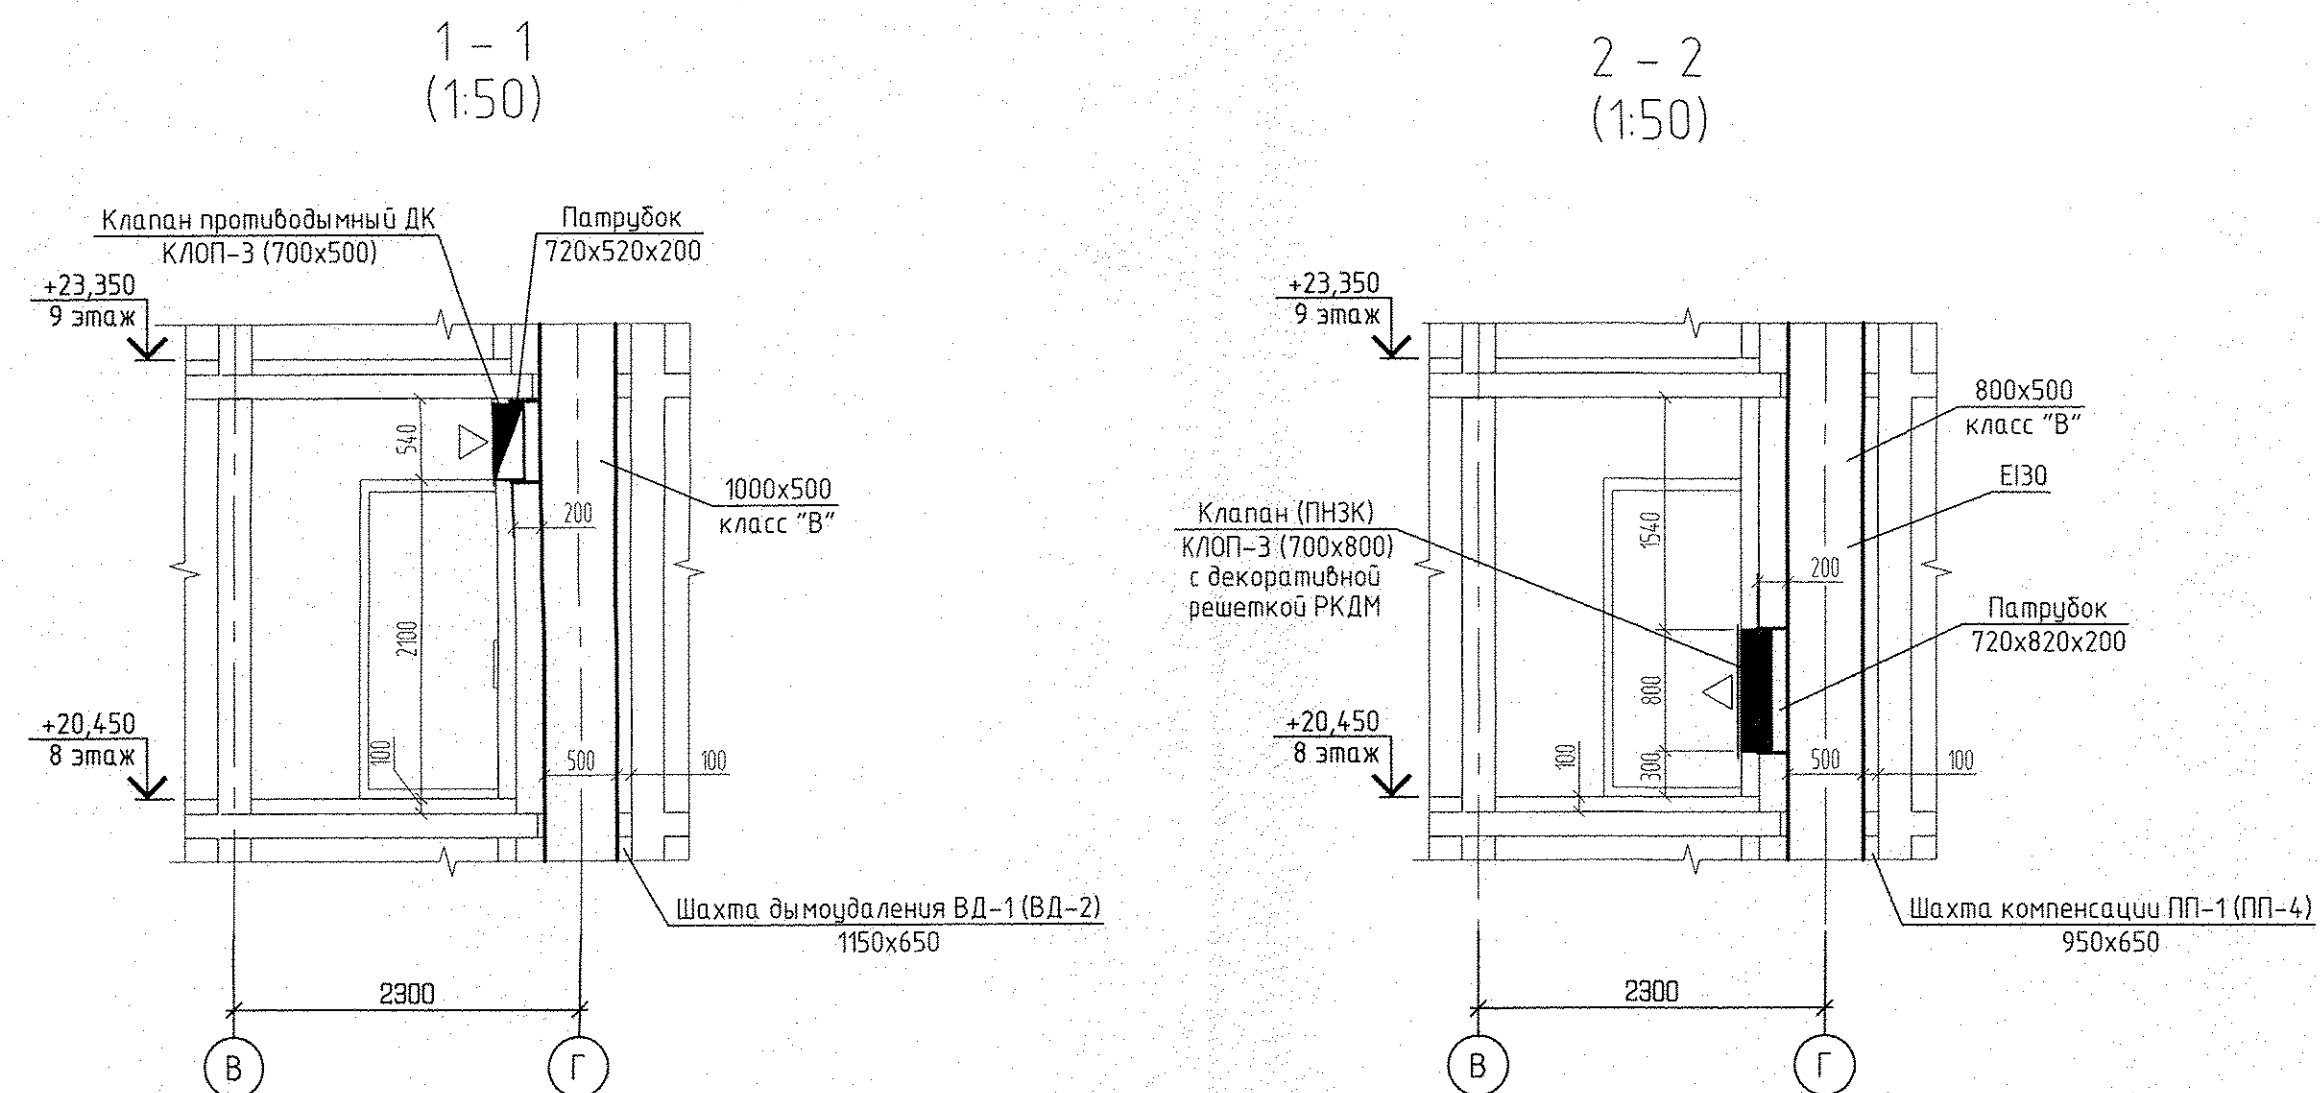

Эм.	Радиатор "PURMO" панельный "Ventil Compact"	
8	CV11-500-1000	3

Индекс предварительной настройки
клапана терморегулятора

1. Схемы дренажа колод ВЕ-1, ВЕ-23 см. раздел АР листов 34–39.
2. Тип решеток не указанных на плане принять РВГ-3 120х200 по ГОСТ 13448–82.
3. У отопительного прибора в данной комнате ось К-В/1 предусмотрен напольный крепеж.
4. Все подводки к прибору отопления "Риго" выполнить трубой металлопластиковой "Чипсап" диаметром 16х2,0 мм
5. Разрезы по системам ВД-2 и ПП-4 аналогичны разрезам 1-1 и 2-2, выполненным для систем ВД-1 и ПП-1.

[illegible]