

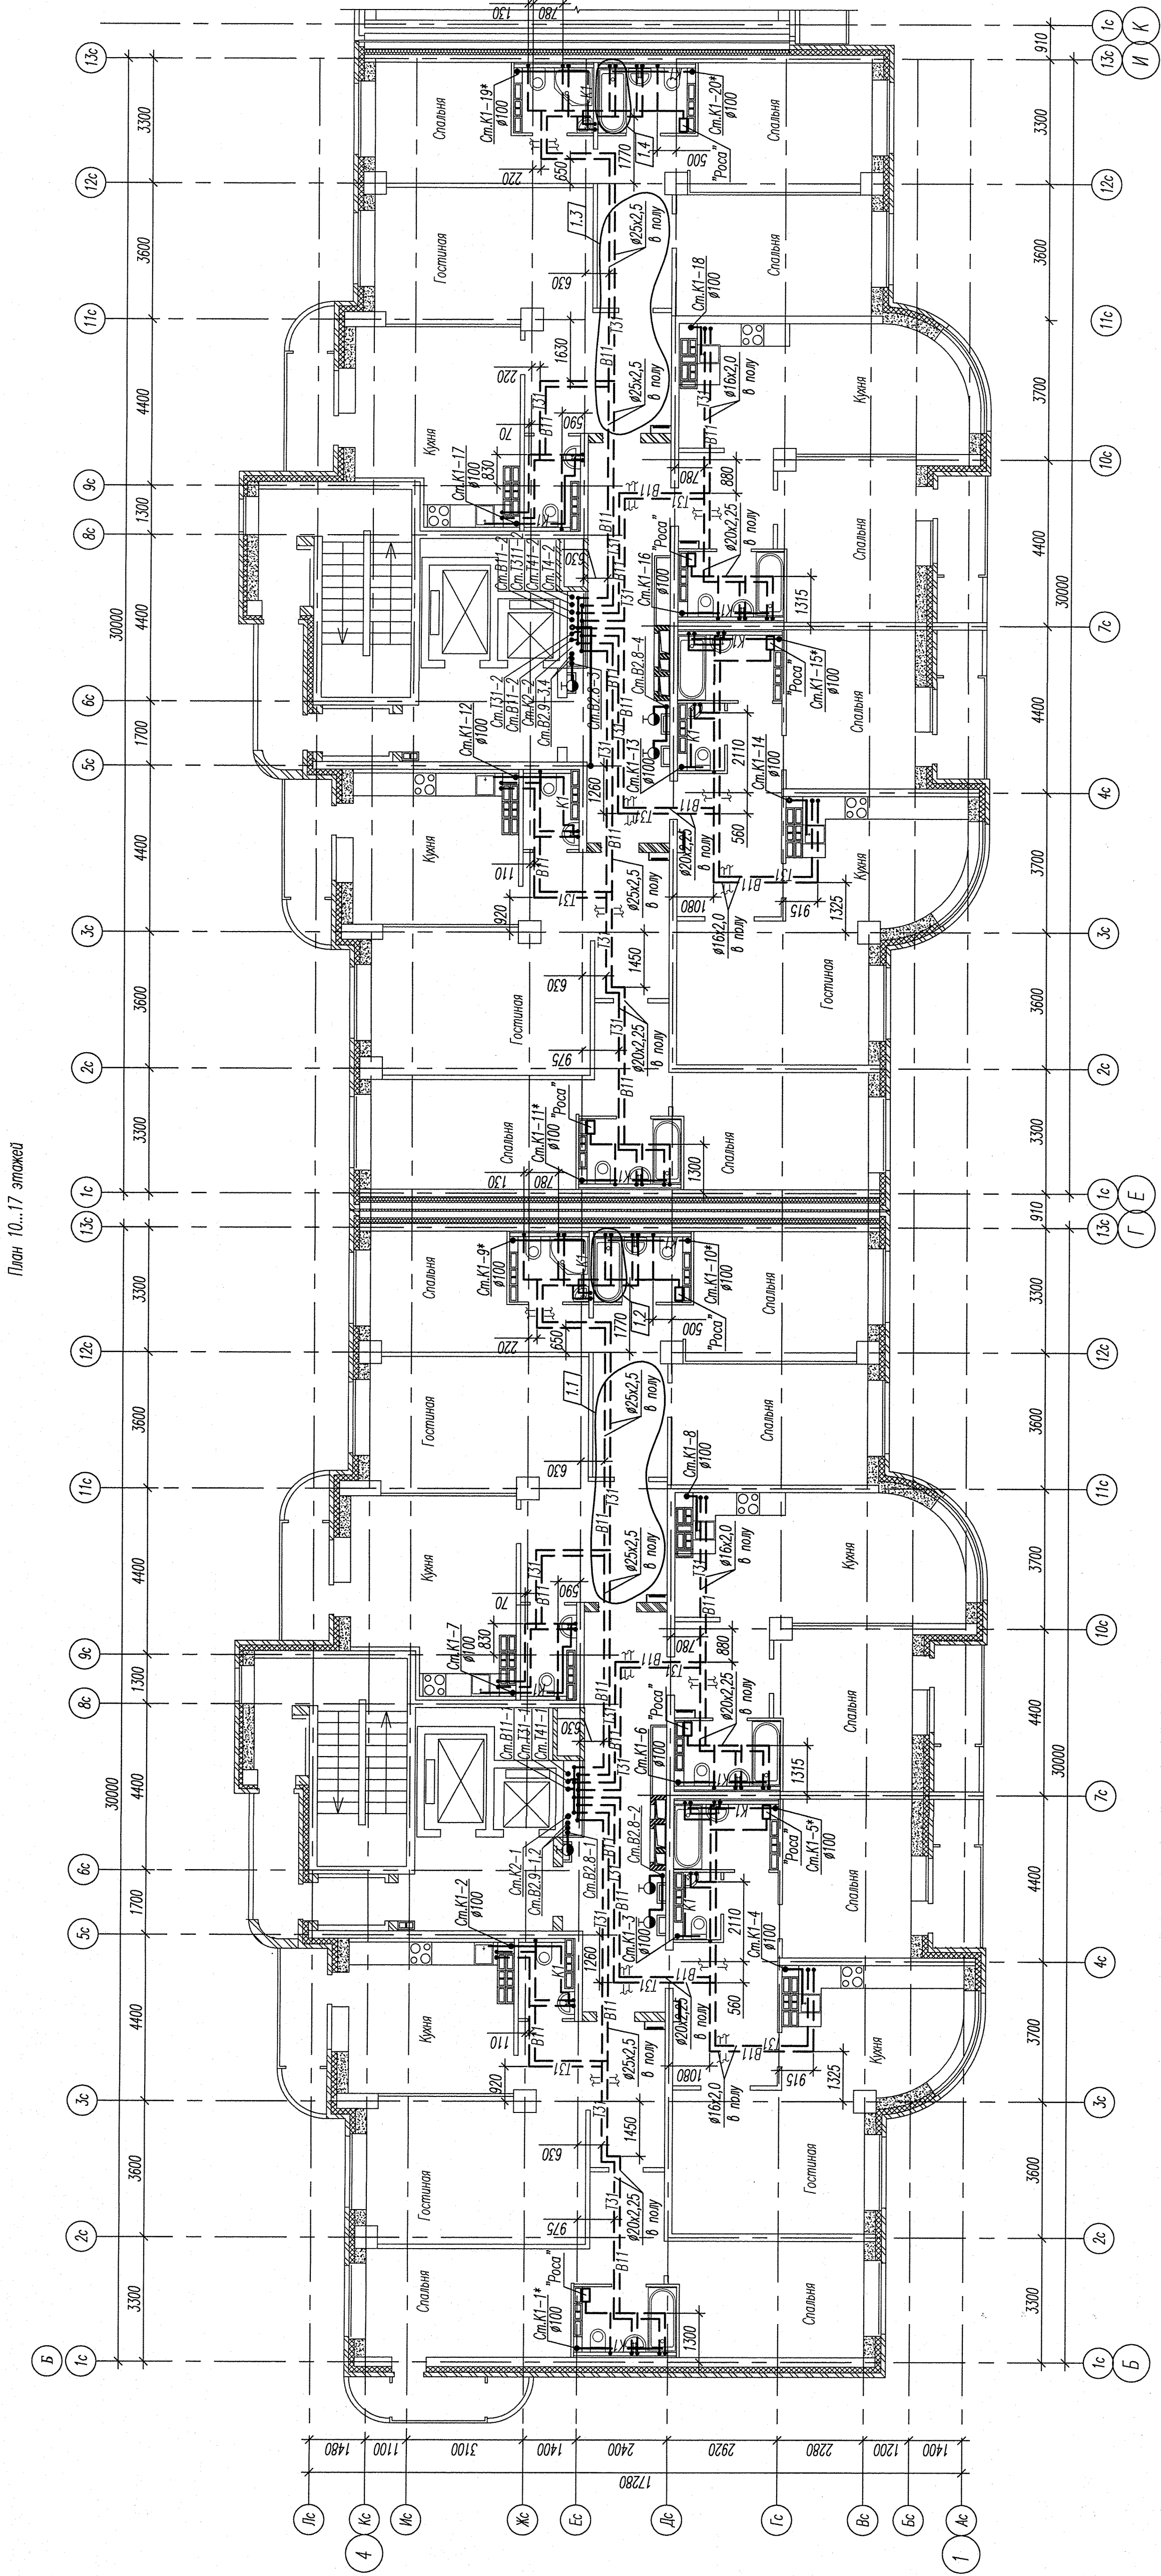


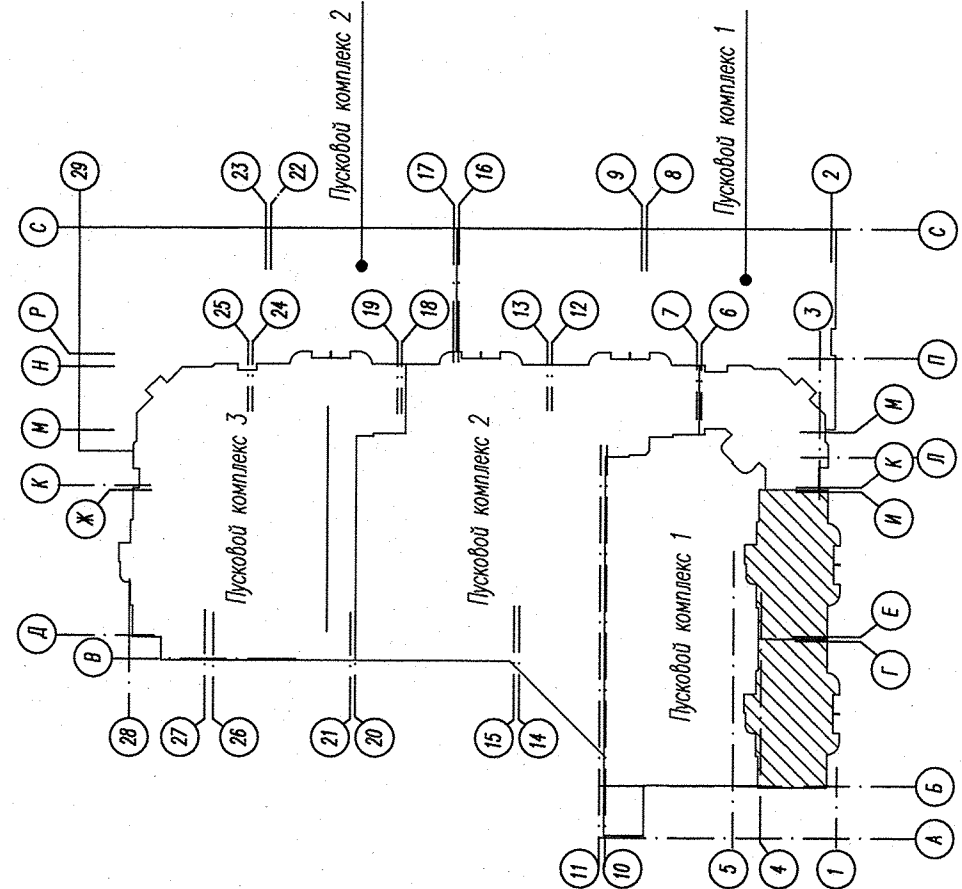

План 10...17 этажей

План размещения квартирных водомерных узлов в общей нише

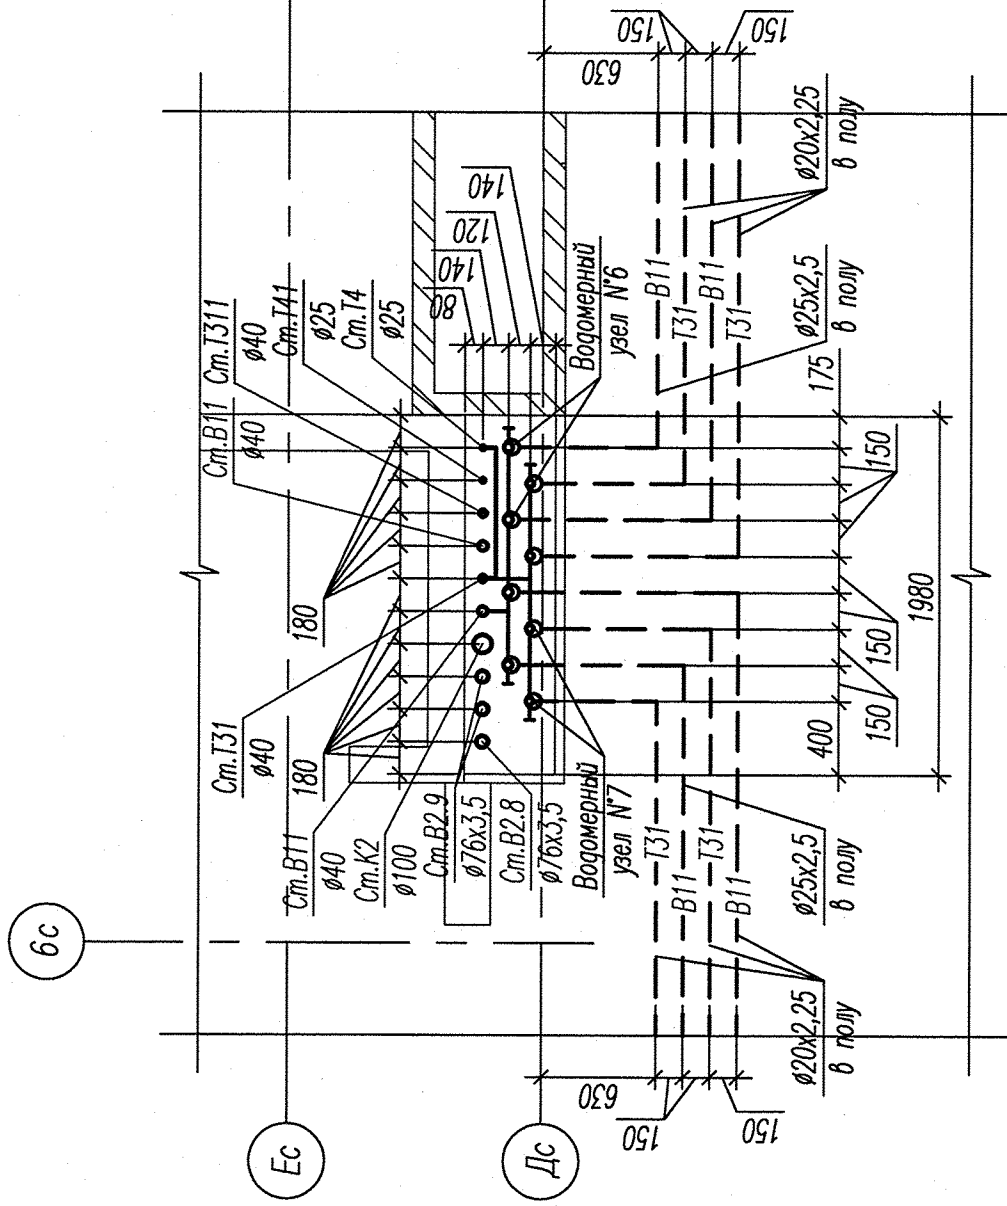

Примечание:

1. Слот выполнен из трубы SKEH DN100 система бесшумной канализации Ostendorf Skatol ab.
2. В соответствии с "Техническими условиями на проектирование" в квартирах предусматривается установка одного унитаза и одной раковины.
Санитарные приборы не в плане показаны условно.
3. Подборки горячей и холодной воды, отбора от санитарно-технических приборов, не монтируемых в рамках данного проекта, выполнять.

АПВ2-126-1А-01-ВК									
1	4	-	561-12	10.12	Магистральный жилой дом с нежилыми помещениями, пристроенными к существующему зданию, расположенный в границах участка 8 МРП-Министерства, расположенный в границах участка 8 МРП-Министерства, расположенный в границах участка 8 МРП-Министерства	Эксплуатация	Лист	Лист	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Конт.	Дата	Содержание	Состав	Лист	Лист	Лист
Исполн.	Рисовал	Проверил	Вод.	08.12	Жилой дом 1А с нежилыми помещениями	Лист	Лист	Лист	Лист
Проект	Рисовал	Проверил	Вод.	08.12	План 10...17 этажей	Лист	Лист	Лист	Лист
Рисовал	Проверил	Вод.	08.12	План размещения квартирных водомерных узлов в общей нише	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист