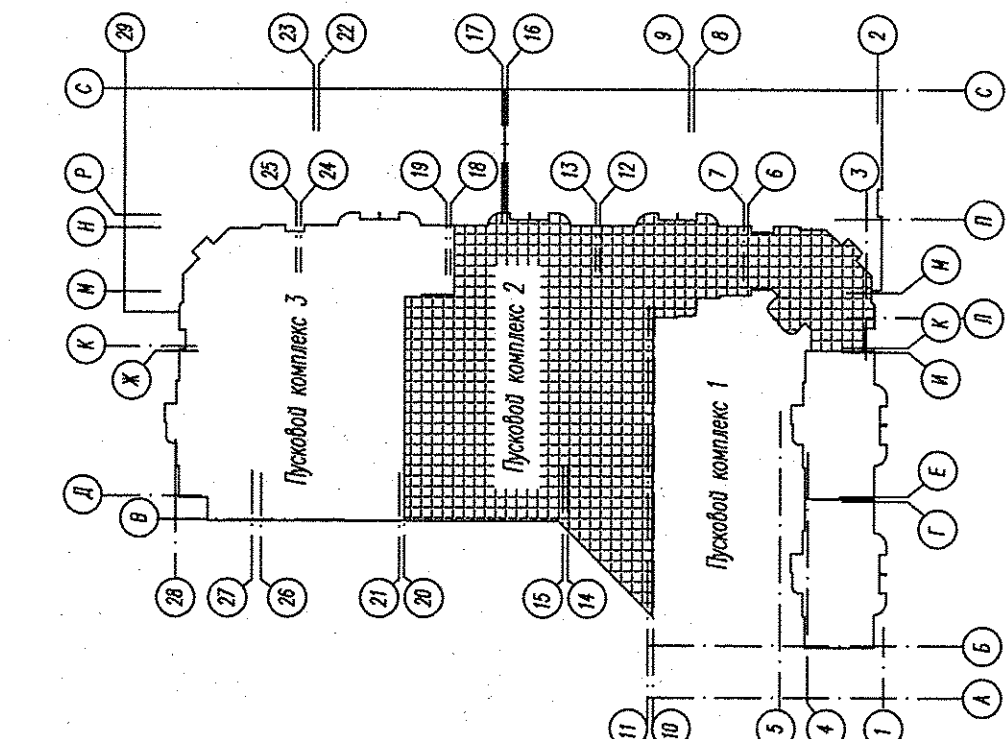


[illegible]

1. Стояк выполнен из проб SKEN DN100 системы бесшумной канализации Obolnšek Skotan dB.
2. В соответствии с Техническими условиями на проектирование "в фартуке предусматривается установка одного унитаза и одной раковины. Санитарные приборы на плане показаны условно.
3. Поставки холодной и горячей воды, отбора от санитарно-технических приборов, не предусмотрен в рамках данного проекта, за исключением:

[illegible]